

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"_____ Номер договора _____
 Адрес _Московское шоссе, д.40_____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _383951
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 _ - 100.0м3/ч Ду= __мм
 Гобр.: 0.1 _ - 100.0м3/ч Ду= __мм
 Гп : 10 __л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _16.11.2021_ по _09.12.2021_

Дата	Q Гкал	M1	M2	M1-M2 утечка	Vi подмес	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф
16.11.21	6.390	398.0156	400.9141	-	0.00	2.8984	58.73	42.66	16.07	0.00	24.00	
17.11.21	6.010	398.1094	401.0391	-	0.00	2.9297	56.65	41.54	15.11	0.00	24.00	
18.11.21	5.900	398.2109	401.1172	-	0.00	2.9063	56.13	41.29	14.83	0.00	24.00	
19.11.21	5.880	398.0000	400.8906	-	0.00	2.8906	56.14	41.34	14.79	0.00	24.00	
20.11.21	5.749	398.1875	401.0781	-	0.00	2.8906	55.68	41.22	14.45	0.00	24.00	
21.11.21	5.897	398.0625	400.9453	-	0.00	2.8828	56.49	41.66	14.83	0.00	24.00	
22.11.21	5.997	398.2500	401.1172	-	0.00	2.8672	56.65	41.57	15.08	0.00	24.00	
23.11.21	7.346	397.5547	400.3516	-	0.00	2.7969	63.21	44.71	18.50	0.00	24.00	
24.11.21	7.297	397.6719	400.4141	-	0.00	2.7422	62.98	44.61	18.37	0.00	24.00	
25.11.21	5.583	398.5859	401.5156	-	0.00	2.9297	54.45	40.42	14.03	0.00	24.00	
26.11.21	5.394	398.8203	401.7578	-	0.00	2.9375	53.30	39.75	13.55	0.00	24.00	
27.11.21	5.302	398.7891	401.7734	-	0.00	2.9844	52.97	39.65	13.32	0.00	24.00	
28.11.21	5.634	398.3750	401.3359	-	0.00	2.9609	55.23	41.07	14.16	0.00	24.00	
29.11.21	5.211	398.9609	401.9375	-	0.00	2.9766	53.25	40.17	13.08	0.00	24.00	
30.11.21	5.066	405.3984	408.5391	-	0.00	3.1406	51.69	39.17	12.52	0.00	24.00	
01.12.21	6.669	403.2578	406.2969	-	0.00	3.0391	59.64	43.09	16.56	0.00	24.00	
02.12.21	6.965	398.0547	400.9297	-	0.00	2.8750	61.33	43.81	17.52	0.00	24.00	
03.12.21	5.682	399.3906	402.3438	-	0.00	2.9531	55.10	40.86	14.25	0.00	24.00	
04.12.21	6.367	398.4375	401.4375	-	0.00	3.0000	57.88	41.89	16.00	0.00	24.00	
05.12.21	6.680	399.6563	402.6328	-	0.00	2.9766	60.19	43.46	16.73	0.00	24.00	
06.12.21	6.216	400.0000	403.0547	-	0.00	3.0547	57.19	41.63	15.56	0.00	24.00	
07.12.21	5.904	398.8359	401.8672	-	0.00	3.0313	55.60	40.78	14.82	0.00	24.00	
08.12.21	6.714	398.9297	401.9922	-	0.00	3.0625	59.39	42.55	16.85	0.00	24.00	
09.12.21	8.441	398.3203	401.4297	-	0.00	3.1094	67.78	46.57	21.21	0.00	24.00	
Итого	148.294	9575.8750	9646.7109	0.0000	0.00	70.8361	57.40	41.89	15.50	0.00	576.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
09.12.21	24:00	1259.561	85214.88	85814.38	0.00	8220.79
16.11.21	00:00	1111.267	75639.00	76167.67	0.00	7644.79
Итого		148.294	9575.88	9646.71	0.00	576.00

Отчетный период _____ 576.00_ час. Период норм. работы _____ 576.00_ час.


Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц. Отказа (E) _____ 0.000_ час.

Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G < min (g) _____ 0.000_ час.

Период G > max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей

Инженер КОЛЕСНИКОВ А.Б. организации _____

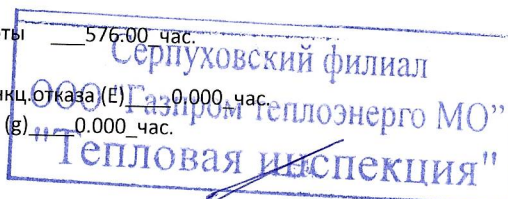

Q = 148,294 Пкв.