

Адрес Московское шоссе, д.40 Номер д/л учета \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383951 Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Годб.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров Теплопотребления  
 с 02.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибка	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
02.10.24	2.256	328.77	332.4453	264.42	266.7070	64.36	47.2	40.4	6.7	0.0	2.2	2.1	1.01	22.99	ED
03.10.24	3.964	726.07	734.9492	735.38	742.4453	-9.30	49.2	43.7	5.5	0.0	6.9	6.6	0.00	24.00	
04.10.24	5.188	659.24	668.9570	667.61	675.0117	-8.37	56.2	48.3	7.9	0.0	6.8	6.6	0.00	24.00	
05.10.24	5.173	632.11	641.7891	640.11	647.4492	-8.00	57.4	49.2	8.2	0.0	6.8	6.5	0.00	24.00	
06.10.24	5.023	633.59	643.0195	641.63	648.8086	-8.04	56.5	48.6	7.9	0.0	6.7	6.5	0.00	24.00	
07.10.24	5.361	606.95	616.5664	609.39	616.4883	-2.45	58.4	49.6	8.8	0.0	6.6	6.4	0.00	24.00	
08.10.24	5.800	595.10	604.4609	602.54	609.2500	-7.44	58.2	48.4	9.8	0.0	6.6	6.4	0.00	24.00	
09.10.24	5.753	564.93	573.5898	571.80	577.8555	-6.88	57.4	47.2	10.2	0.0	6.6	6.4	0.00	24.00	
10.10.24	3.792	452.95	458.2148	457.80	461.4922	-4.85	49.1	40.7	8.4	0.0	6.4	6.3	0.03	23.97	E
11.10.24	2.780	409.23	412.6719	413.36	415.8281	-4.13	41.9	35.0	6.8	0.0	6.6	6.5	0.00	24.00	
12.10.24	2.839	410.13	413.5547	414.23	416.6641	-4.10	41.7	34.8	6.9	0.0	6.6	6.4	0.00	24.00	
13.10.24	3.306	430.32	434.1445	434.80	437.4258	-4.48	43.0	35.3	7.7	0.0	6.5	6.4	0.00	24.00	
14.10.24	2.979	399.93	403.1523	403.39	405.5977	-3.46	40.9	33.5	7.5	0.0	6.4	6.3	0.00	24.00	
15.10.24	4.750	377.78	382.3125	381.28	383.8789	-3.50	49.8	37.2	12.6	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
16.10.24	5.324	382.50	387.7930	385.86	388.9063	-3.36	54.3	40.4	13.9	0.0	6.4	6.3	0.00	24.00	
17.10.24	5.722	376.82	382.3516	379.58	382.6055	-2.76	56.0	40.8	15.2	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
18.10.24	5.301	375.22	380.3633	378.39	381.2813	-3.18	54.0	39.8	14.1	0.0	6.4	6.4	0.00	24.00	
Итого	75.312	8361.64	8470.3359	8381.57	8457.6953	-19.93	52.0	43.0	9.0	0.0	6.3	6.2	1.03	406.97	1.03

Показания интерграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.10.24	24:00	828.605	52412.06	52738.39	53228.96	53178.15	7004.50
02.10.24	00:00	753.293	44050.42	44356.83	44758.62	44720.46	6597.53
Итого		75.312	8361.64	8381.57	8470.34	8457.70	406.97

Отчетный период


408.00\_час. Период норм. работы 406.97\_час.

Период отключения питания (У)  
 Период t2-t1 < min (D)  
 Период G>max (G)

0.000\_час. Период функц.отказа (E)  
 0.809\_час. Период G<min (G)  
 0.000\_час.

*Tr = 406,97*

*Q = 75,316 Ткал*

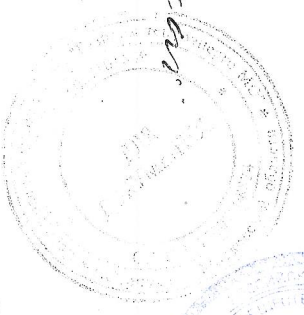

-9368