

# Управление ЖЭТ «Московские»

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Московское шоссе 46 Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383986

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

## Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.02.2025 по 17.03.2025

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф.
	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	
18.02.25	5.379	410.02	418.1035	401.78	407.0391		8.25	65.8	52.7	13.1	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
19.02.25	5.441	410.53	418.8633	401.34	406.7715		9.19	66.8	53.6	13.2	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
20.02.25	5.445	410.16	418.4688	401.88	407.2988		8.27	66.8	53.5	13.2	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
21.02.25	5.569	410.93	419.4492	401.68	407.2090		9.25	67.6	54.1	13.5	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
22.02.25	5.533	410.47	419.0059	402.12	407.6875		8.35	67.7	54.3	13.4	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
23.02.25	5.520	410.22	418.6934	401.87	407.3887		8.35	67.4	54.0	13.4	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
24.02.25	5.494	410.49	418.9805	402.04	407.5918		8.45	67.5	54.2	13.3	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
25.02.25	5.601	410.33	419.0840	401.83	407.5293		8.51	68.6	55.0	13.6	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
26.02.25	5.499	400.84	409.4980	392.39	398.0449		8.45	69.1	55.4	13.7	0.0	9.0	5.5	0.40	23.60
27.02.25	5.630	409.02	417.9199	400.41	406.2188		8.61	69.4	55.7	13.7	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
28.02.25	5.242	409.96	418.2461	401.40	406.8848		8.56	66.6	53.9	12.7	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
01.03.25	4.725	410.70	418.1426	402.10	407.1211		8.60	62.9	51.4	11.4	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
02.03.25	4.360	410.61	417.4219	402.05	406.7148		8.56	60.0	49.5	10.6	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
03.03.25	4.276	411.08	417.7949	402.53	407.1387		8.55	59.5	49.1	10.3	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
04.03.25	4.037	411.03	417.3535	402.53	406.9180		8.50	57.6	47.9	9.8	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
05.03.25	4.276	410.99	417.6523	402.51	407.0762		8.48	59.3	48.9	10.3	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
06.03.25	3.420	411.30	416.8105	402.81	406.7422		8.49	53.3	45.1	8.3	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
07.03.25	2.930	411.64	416.2285	403.26	406.5938		8.38	48.5	41.4	7.1	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
08.03.25	3.268	411.35	416.5430	402.94	406.6816		8.42	51.8	44.0	7.9	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
09.03.25	3.234	411.40	416.5410	403.02	406.7109		8.38	51.5	43.7	7.8	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
10.03.25	3.166	411.43	416.4824	403.05	406.7148		8.38	51.1	43.4	7.6	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00

11.03.25	2.810	411.49	416.0273	403.13	406.4844	8.35	48.3	41.5	6.8	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
12.03.25	2.809	411.47	416.0234	403.10	406.4590	8.37	48.4	41.6	6.8	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
13.03.25	2.928	411.45	416.1641	403.08	406.5332	8.37	49.3	42.2	7.1	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
14.03.25	2.693	411.74	416.0957	403.32	406.5469	8.42	47.2	40.7	6.5	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
15.03.25	3.803	411.39	417.2773	402.95	407.0625	8.44	55.4	46.2	9.2	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
16.03.25	4.339	411.14	417.9844	402.57	407.2617	8.57	60.1	49.6	10.5	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
17.03.25	4.466	411.17	418.1387	402.62	407.3594	8.55	60.6	49.8	10.8	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00

Итого	121.891	11494.3	11684.9941	11256.3	11385.7832	238.05	59.6	49.0	10.5	0.0	9.0	5.6	0.40	671.60
-------	---------	---------	------------	---------	------------	--------	------	------	------	-----	-----	-----	------	--------

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.03.25	24:00	331.670	30641.30	30020.94	31142.53	30358.60	1823.60
18.02.25	00:00	209.778	19146.94	18764.63	19457.54	18972.82	1152.00
Итого		121.891	11494.36	11256.31	11684.99	11385.78	671.60



Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 671.60 час.

Период отключения питания (U) 0.396 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период  $t2-t1 < \min$  (D) 0.000 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.

Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

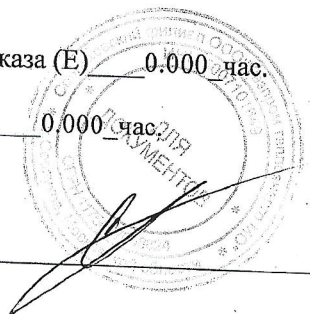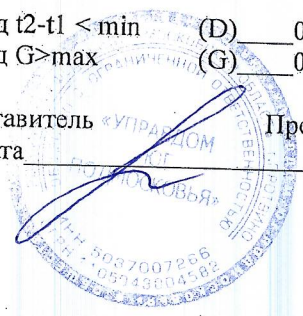

*Q = 121,964 Tcar*