

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.03.2022 по 14.04.2022

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС:

Формула расчета тепла:

№ 013480-1Версия МКТС: 2.54 $Q = M1(h1-h2)$

| Дата | Тепл.эн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °С | | | Давл., ати | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 18.03.22 | 2.760 | 359.47 | 359.84 | -0.40 | 57.7 | 50.0 | 7.6 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 19.03.22 | 2.315 | 359.09 | 359.44 | -0.35 | 52.8 | 46.5 | 6.4 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.03.22 | 2.064 | 358.75 | 359.13 | -0.35 | 50.3 | 44.6 | 5.7 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.03.22 | 1.840 | 357.53 | 357.88 | -0.36 | 47.9 | 42.8 | 5.1 | 6.7 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 22.03.22 | 1.882 | 353.56 | 353.94 | -0.38 | 48.8 | 43.5 | 5.3 | 6.5 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.03.22 | 1.931 | 343.69 | 344.13 | -0.41 | 49.3 | 43.7 | 5.6 | 6.5 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.03.22 | 1.851 | 343.25 | 343.63 | -0.41 | 48.7 | 43.4 | 5.4 | 6.6 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.03.22 | 1.769 | 365.69 | 366.13 | -0.42 | 47.2 | 42.4 | 4.8 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.03.22 | 1.837 | 382.63 | 383.06 | -0.41 | 47.4 | 42.7 | 4.8 | 7.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.03.22 | 2.670 | 382.16 | 382.53 | -0.39 | 56.4 | 49.5 | 6.9 | 7.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.03.22 | 2.679 | 381.72 | 382.09 | -0.38 | 56.2 | 49.2 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.03.22 | 2.204 | 382.94 | 383.31 | -0.36 | 50.5 | 44.8 | 5.7 | 7.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.03.22 | 2.500 | 382.75 | 383.16 | -0.41 | 54.3 | 47.8 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 31.03.22 | 2.486 | 384.16 | 384.53 | -0.39 | 54.3 | 47.9 | 6.4 | 7.1 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.04.22 | 2.244 | 386.59 | 387.03 | -0.42 | 51.6 | 45.8 | 5.8 | 7.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.04.22 | 2.463 | 375.09 | 375.53 | -0.44 | 54.2 | 47.7 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.04.22 | 2.395 | 357.16 | 357.53 | -0.38 | 53.7 | 47.0 | 6.7 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.04.22 | 2.340 | 357.25 | 357.63 | -0.36 | 52.9 | 46.4 | 6.5 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.04.22 | 2.180 | 357.03 | 357.41 | -0.38 | 51.5 | 45.4 | 6.1 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.04.22 | 2.149 | 364.22 | 364.63 | -0.41 | 50.5 | 44.7 | 5.9 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.04.22 | 1.886 | 373.22 | 373.59 | -0.39 | 47.8 | 42.8 | 5.0 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.04.22 | 1.361 | 372.56 | 373.00 | -0.42 | 41.4 | 37.8 | 3.6 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.04.22 | 1.413 | 371.84 | 372.22 | -0.39 | 42.4 | 38.6 | 3.8 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.04.22 | 1.505 | 372.06 | 372.50 | -0.41 | 43.3 | 39.3 | 4.0 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.04.22 | 1.893 | 372.09 | 372.47 | -0.39 | 47.8 | 42.8 | 5.0 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 12.04.22 | 1.708 | 371.72 | 372.06 | -0.35 | 45.8 | 41.3 | 4.6 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.04.22 | 1.698 | 371.84 | 372.25 | -0.39 | 45.5 | 41.0 | 4.5 | 7.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.04.22 | 1.624 | 372.13 | 372.47 | -0.36 | 44.8 | 40.5 | 4.3 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 57.646 | 10312.19 | 10323.09 | -10.93 | 49.8 | 44.3 | 5.5 | 6.9 | 4.0 | 672.00 | 0.00 | |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 14.04.22 24:00 | 3224.528 | 473640.72 | 444137.56 | 52719.43 |
| 17.03.22 24:00 | 3166.882 | 463328.53 | 433814.47 | 52047.43 |
| Итого: | 57.646 | 10312.19 | 10323.09 | 672.00 |

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 672.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

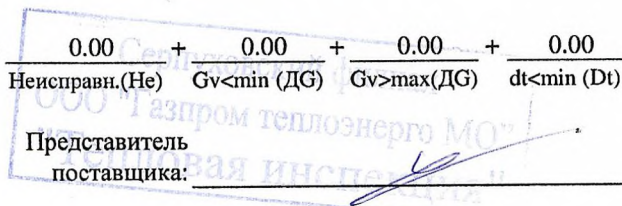
Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min (DG)

Gv>max(DG)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31Q_{доп.} = 63,822 Гкал