

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 10.12.2021 по 12.01.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д.5

Теплосчетчик МКТС: № 010941-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
10.12.21	3.741	261.78	260.19	1.60	68.2	53.9	14.3	6.8	5.6	24.00	0.00	
11.12.21	3.729	261.78	260.19	1.59	67.6	53.3	14.2	6.7	5.6	24.00	0.00	
12.12.21	2.936	261.94	260.44	1.51	59.0	47.8	11.2	6.8	5.6	24.00	0.00	
13.12.21	2.601	263.59	262.06	1.52	55.1	45.2	9.9	6.8	5.6	24.00	0.00	
14.12.21	2.599	264.47	262.97	1.52	55.4	45.6	9.8	6.8	5.7	24.00	0.00	
15.12.21	2.547	263.88	262.34	1.48	55.0	45.4	9.6	6.8	5.7	24.00	0.00	
16.12.21	2.512	267.19	265.72	1.52	54.7	45.3	9.4	6.9	5.7	24.00	0.00	
17.12.21	2.367	267.25	265.69	1.51	53.5	44.6	8.9	6.9	5.7	24.00	0.00	
18.12.21	2.533	267.19	265.69	1.53	55.6	46.1	9.5	6.9	5.7	24.00	0.00	
19.12.21	2.571	267.19	265.66	1.53	56.1	46.5	9.6	6.9	5.7	24.00	0.00	
20.12.21	2.937	267.03	265.47	1.55	59.9	48.9	11.0	6.9	5.7	24.00	0.00	
21.12.21	4.012	266.84	265.19	1.65	71.2	56.2	15.0	7.1	5.9	24.00	0.00	
22.12.21	4.404	254.25	252.69	1.58	75.6	58.2	17.3	7.1	6.0	24.00	0.00	
23.12.21	4.098	247.69	246.16	1.53	72.2	55.7	16.5	7.1	6.1	24.00	0.00	
24.12.21	3.824	247.72	246.22	1.50	68.8	53.3	15.4	7.1	6.1	24.00	0.00	
25.12.21	3.539	247.66	246.16	1.50	66.2	51.9	14.3	7.1	6.0	24.00	0.00	
26.12.21	3.310	247.66	246.19	1.47	63.4	50.1	13.3	7.0	6.0	24.00	0.00	
27.12.21	3.780	246.25	244.75	1.47	68.7	53.4	15.3	7.0	6.0	24.00	0.00	
28.12.21	3.212	251.00	249.53	1.50	62.7	50.0	12.8	7.1	6.1	24.00	0.00	
29.12.21	3.493	245.00	243.47	1.50	66.3	52.0	14.3	7.0	6.0	24.00	0.00	
30.12.21	3.329	239.31	237.88	1.45	65.0	51.1	13.9	6.9	6.0	24.00	0.00	
31.12.21	2.916	239.41	238.00	1.43	60.4	48.2	12.2	7.0	6.0	24.00	0.00	
01.01.22	2.593	239.53	238.13	1.39	56.8	45.9	10.8	7.0	6.0	24.00	0.00	
02.01.22	2.972	239.44	238.03	1.42	60.8	48.4	12.4	6.9	6.0	24.00	0.00	
03.01.22	3.149	239.47	238.00	1.43	63.0	49.8	13.1	6.9	5.9	24.00	0.00	
04.01.22	3.286	239.41	237.97	1.44	64.6	50.9	13.7	6.9	6.0	24.00	0.00	
05.01.22	2.886	239.59	238.16	1.43	60.3	48.2	12.0	6.9	5.9	24.00	0.00	
06.01.22	2.374	239.72	238.38	1.37	54.3	44.4	9.9	6.9	5.9	24.00	0.00	
07.01.22	2.652	239.63	238.22	1.40	57.6	46.5	11.1	6.9	5.9	24.00	0.00	
08.01.22	2.809	239.69	238.25	1.41	59.3	47.5	11.7	6.9	6.0	24.00	0.00	
09.01.22	2.919	239.72	238.31	1.42	60.2	48.0	12.2	6.9	6.0	24.00	0.00	
10.01.22	2.948	239.69	238.28	1.42	60.6	48.3	12.3	6.9	6.0	24.00	0.00	
11.01.22	3.383	239.63	238.19	1.44	65.3	51.2	14.1	6.9	6.0	24.00	0.00	
12.01.22	3.930	239.38	237.88	1.50	71.6	55.2	16.4	6.9	6.0	24.00	0.00	
Итого:	106.889	8520.94	8470.41	50.54	62.1	49.6	12.5	6.9	5.9	816.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
12.01.22 24:00	4401.632	415010.75	412756.41	62341.51
09.12.21 24:00	4294.743	406489.81	404286.00	61525.51
Итого:	✓ 106.889	8520.94	8470.41	816.00

Отчетный период: 816.00 ч

Время работы: 816.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч =

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv < min (DG)


Gv > max (DG)

dt < min (Dt)

Представитель
потребителя:

**ООО СУК «УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ»**

Представитель
поставщика:

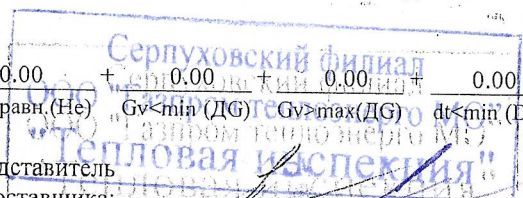

Распечатано программой Mcts_01.01.2011

Q = 106,889 Гкал