

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д.10 гвс  
 Теплосчетчик МКТС: № 010800-2 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.10.24	0.786	42.938	34.863	0.000	8.074	42.164	34.426	0.000	7.742	62.7	51.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
20.10.24	0.881	44.492	34.133	0.000	10.359	43.688	33.691	0.000	9.994	63.2	52.8	10.0	6.5	6.4	24.00	
21.10.24	0.855	44.188	34.238	0.000	9.949	43.391	33.793	0.000	9.596	63.2	52.9	10.0	6.5	6.4	24.00	
22.10.24	0.801	43.203	34.949	0.000	8.254	42.406	34.496	0.000	7.914	63.6	52.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
23.10.24	0.772	43.094	35.020	0.000	8.074	42.320	34.574	0.000	7.744	62.9	52.4	10.0	6.5	6.4	24.00	
24.10.24	0.841	43.820	34.504	0.000	9.316	43.023	34.063	0.000	8.955	63.1	52.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
25.10.24	0.825	43.430	34.563	0.000	8.867	42.641	34.121	0.000	8.527	63.3	52.4	10.0	6.5	6.4	24.00	
26.10.24	0.834	43.711	34.652	0.000	9.059	42.914	34.215	0.000	8.701	63.0	52.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
27.10.24	0.837	43.805	34.531	0.000	9.273	43.023	34.090	0.000	8.926	62.9	52.2	10.0	6.5	6.4	24.00	
28.10.24	0.879	44.484	34.469	0.000	10.016	43.672	34.027	0.000	9.652	63.3	52.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
29.10.24	0.872	44.344	34.340	0.000	10.004	43.531	33.895	0.000	9.633	63.3	52.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
30.10.24	0.799	43.563	34.758	0.000	8.805	42.813	34.336	0.000	8.473	61.6	51.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
31.10.24	0.758	43.039	34.957	0.000	8.082	42.305	34.535	0.000	7.771	61.2	50.8	10.0	6.5	6.4	24.00	
01.11.24	0.859	44.102	34.203	0.000	9.898	43.328	33.785	0.000	9.541	61.9	51.2	10.0	6.5	6.4	24.00	
02.11.24	0.810	43.445	34.383	0.000	9.063	42.703	33.973	0.000	8.732	61.3	50.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
03.11.24	0.828	43.602	34.328	0.000	9.273	42.844	33.918	0.000	8.928	61.4	50.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
04.11.24	0.826	43.820	34.309	0.000	9.512	43.078	33.902	0.000	9.178	60.9	50.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
05.11.24	0.807	43.539	34.066	0.000	9.473	42.828	33.680	0.000	9.146	59.6	49.1	10.0	6.5	6.4	24.00	
06.11.24	0.811	43.477	34.277	0.000	9.199	42.750	33.879	0.000	8.869	60.7	50.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
07.11.24	0.821	43.508	34.219	0.000	9.289	42.750	33.801	0.000	8.951	61.6	50.9	10.0	6.5	6.4	24.00	
08.11.24	0.820	43.563	34.309	0.000	9.254	42.813	33.898	0.000	8.910	61.5	50.8	10.0	6.5	6.4	24.00	
09.11.24	0.875	44.164	34.035	0.000	10.129	43.383	33.613	0.000	9.771	62.2	51.4	10.0	6.5	6.4	24.00	
10.11.24	0.881	44.336	33.922	0.000	10.414	43.555	33.508	0.000	10.053	62.1	51.4	10.0	6.5	6.4	24.00	
11.11.24	0.798	43.461	34.387	0.000	9.074	42.727	33.973	0.000	8.748	60.9	50.4	10.0	6.5	6.4	24.00	
12.11.24	0.847	43.977	34.207	0.000	9.770	43.227	33.801	0.000	9.426	61.4	50.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
13.11.24	0.797	43.102	34.336	0.000	8.766	42.359	33.926	0.000	8.438	61.1	50.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
14.11.24	0.826	43.617	34.031	0.000	9.586	42.883	33.633	0.000	9.248	60.7	50.1	10.0	6.5	6.4	24.00	
15.11.24	0.824	43.875	33.824	0.000	10.051	43.156	33.438	0.000	9.717	59.8	49.6	10.0	6.5	6.4	23.98	Dt
16.11.24	0.821	43.828	33.926	0.000	9.902	43.109	33.531	0.000	9.576	60.0	49.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
17.11.24	0.852	44.188	33.855	0.000	10.332	43.445	33.465	0.000	9.984	60.2	49.7	10.0	6.5	6.3	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>24.843</b>	<b>1311.711</b>	<b>1030.594</b>	<b>0.000</b>	<b>281.117</b>	<b>1288.828</b>	<b>1017.984</b>	<b>0.000</b>	<b>270.846</b>	<b>61.8</b>	<b>51.2</b>	<b>10.0</b>	<b>6.5</b>	<b>6.4</b>	<b>719.98</b>	Dt

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.11.24 24:00	1657.518	75509.77	54295.73	74203.05	53651.45	47220.54
18.10.24 24:00	1632.675	74198.05	53265.13	72914.22	52633.47	46500.55
<b>Итого:</b>	<b>24.843</b>	<b>1311.71</b>	<b>1030.59</b>	<b>1288.83</b>	<b>1017.98</b>	<b>719.98</b>

Отчетный период: 720.00 ч



Время работы: 719.98 ч

Суммарное время отказа: 0.02 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.02  
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

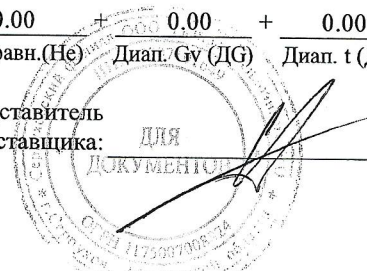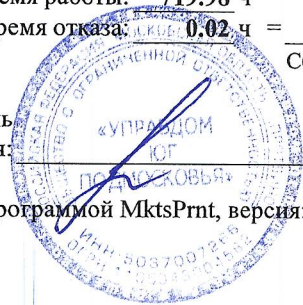

*V = 281, 125 м³  
Qтвс = 17,542 ткал*