

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.10	0,76	99,38	91,69	7,69	0,00	101,38	93,34	8,03	66,27	62,65	3,62	7,62	7,45	24,0			
20.10	0,85	100,66	91,34	9,31	0,00	102,69	93,00	9,69	66,25	62,68	3,57	7,59	7,42	24,0			
21.10	0,80	100,00	91,63	8,38	0,00	102,03	93,31	8,72	66,25	62,68	3,57	7,64	7,47	24,0			
22.10	0,73	93,47	86,00	7,47	0,00	95,38	87,56	7,81	66,27	62,71	3,56	7,63	7,46	22,54			
23.10	0,77	99,34	91,25	8,09	0,00	101,31	92,91	8,41	65,98	62,45	3,53	7,61	7,45	24,0			
24.10	0,81	100,03	91,56	8,47	0,00	102,03	93,22	8,81	66,29	62,68	3,61	7,63	7,46	24,0			
25.10	0,85	100,66	91,38	9,28	0,00	102,69	93,03	9,66	65,93	62,31	3,62	7,64	7,47	24,0			
26.10	0,78	99,56	91,56	8,00	0,00	101,59	93,22	8,38	66,2	62,6	3,6	7,63	7,46	24,0			
27.10	0,82	100,25	91,31	8,94	0,00	102,25	92,97	9,28	66,05	62,52	3,53	7,6	7,43	24,0			
28.10	0,81	100,16	91,47	8,69	0,00	102,19	93,13	9,06	66,15	62,62	3,53	7,63	7,46	24,0			
29.10	0,86	100,84	91,31	9,53	0,00	102,84	92,97	9,88	65,92	62,37	3,55	7,63	7,46	24,0			
30.10	0,85	100,50	91,16	9,34	0,00	102,53	92,78	9,75	65,87	62,32	3,55	7,62	7,45	24,0			
31.10	0,86	100,84	91,22	9,63	0,00	102,81	92,88	9,94	65,54	62,0	3,54	7,63	7,46	24,0			
01.11	0,81	102,59	93,97	8,63	0,00	104,69	95,66	9,03	66,03	62,52	3,51	7,73	7,54	24,0			
02.11	0,81	102,00	93,34	8,66	0,00	103,97	95,03	8,94	65,44	61,9	3,54	7,76	7,58	24,0			
03.11	0,88	103,09	93,13	9,97	0,00	105,16	94,75	10,41	65,46	61,94	3,52	7,76	7,57	24,0			
04.11	0,82	102,41	93,31	9,09	0,00	104,41	94,97	9,44	64,99	61,52	3,47	7,72	7,54	24,0			
05.11	0,81	102,13	93,47	8,66	0,00	104,13	95,13	9,00	65,39	61,87	3,52	7,76	7,58	24,0			
06.11	0,81	102,22	93,53	8,69	0,00	104,25	95,22	9,03	65,78	62,27	3,51	7,77	7,59	24,0			
07.11	0,81	102,06	93,50	8,56	0,00	104,09	95,22	8,88	66,03	62,5	3,53	7,77	7,58	24,0			
08.11	0,77	100,72	92,69	8,03	0,00	102,75	94,31	8,44	65,51	61,99	3,52	7,74	7,56	23,86			
09.11	0,79	101,75	93,63	8,13	0,00	103,75	95,31	8,44	65,94	62,38	3,56	7,77	7,58	24,0			
10.11	0,87	103,03	93,25	9,78	0,00	105,09	94,91	10,19	65,49	62,0	3,49	7,72	7,53	24,0			
11.11	0,79	95,63	86,94	8,69	0,00	97,53	88,50	9,03	65,56	62,04	3,52	7,75	7,56	22,37			
12.11	0,83	102,44	93,28	9,16	0,00	104,47	94,94	9,53	65,49	61,99	3,5	7,76	7,57	24,0			
13.11	0,76	100,31	92,53	7,78	0,00	102,28	94,19	8,09	65,43	61,93	3,5	7,77	7,58	23,78			
14.11	0,83	102,47	93,19	9,28	0,00	104,47	94,84	9,63	65,14	61,68	3,46	7,77	7,58	24,0			
15.11	0,78	96,53	87,84	8,69	0,00	98,38	89,38	9,00	64,6	61,17	3,43	7,53	7,35	23,2			
16.11	0,86	102,81	93,00	9,81	0,00	104,81	94,63	10,19	64,79	61,37	3,42	7,75	7,57	24,0			
17.11	0,89	103,31	92,94	10,38	0,00	105,34	94,56	10,78	64,68	61,26	3,42	7,72	7,54	24,0			
Итого:	24,46	3021,19	2756,41	264,78	0,00	3081,28	0,00	275,44	65,69	62,16	3,52	7,69	7,51	715,75			

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.10.2024	24:00	2883,39	324029,94	288459,75	85637,47
17.11.2024	24:00	2907,86	327051,13	291216,16	86353,22
ИТОГО:		24,46	3021,19	2756,41	715,75


Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.
720,00	=	715,75	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт. Q = 24,609 Гкал

Представитель	тепло(водо)снабжающей
абонента	организации

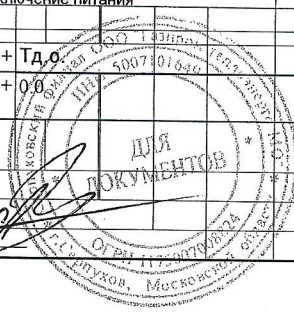

*V = 277,076 м³*  
*Q<sub>тс</sub> = 17,29 тс/ч*