

Организация **Управдом Юг Подмосковья**

Адрес **ул. Держмонтава, д. 56**

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер Договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 363774

Свод.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду= мм  
 Годбр.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 21.11.2025 по 09.12.2025 *по 20.12.25*

Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибка	
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
21.11.25	1.651	80.61	82.1152	80.30	81.0273	0.31	63.8	43.3	20.5	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
22.11.25	1.648	81.96	83.4922	81.67	82.4160	0.29	63.8	43.6	20.1	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
23.11.25	1.681	84.97	86.5625	84.69	85.4824	0.28	63.8	44.0	19.8	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
24.11.25	1.632	81.32	82.8340	81.00	81.7480	0.32	63.7	43.6	20.1	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
25.11.25	1.655	82.37	83.9082	82.09	82.8457	0.28	63.7	43.7	20.1	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00	
26.11.25	1.627	80.37	81.8672	80.11	80.8418	0.25	63.8	43.5	20.2	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00	
27.11.25	1.611	79.92	81.4141	79.63	80.3535	0.29	63.7	43.6	20.2	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00	
28.11.25	1.603	79.84	81.3301	79.54	80.2598	0.30	63.7	43.6	20.1	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00	
29.11.25	1.658	82.54	84.0879	82.26	83.0234	0.28	63.8	43.7	20.1	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
30.11.25	1.633	80.44	81.9375	80.18	80.8984	0.26	63.8	43.5	20.3	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
01.12.25	1.680	83.45	85.0117	83.15	83.9043	0.30	63.8	43.7	20.1	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
02.12.25	1.668	81.95	83.4844	81.63	82.3770	0.31	63.8	43.4	20.3	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
03.12.25	1.658	81.33	82.8477	81.04	81.7734	0.29	63.8	43.4	20.4	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
04.12.25	1.655	80.96	82.4746	80.70	81.4297	0.26	63.8	43.4	20.4	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00	
05.12.25	1.637	80.47	81.9785	80.20	80.9258	0.27	63.7	43.4	20.3	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
06.12.25	1.639	80.65	82.1641	80.37	81.0879	0.29	63.8	43.4	20.3	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
07.12.25	1.684	83.94	85.5137	83.63	84.3945	0.31	63.8	43.7	20.1	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
08.12.25	1.710	85.07	86.6738	84.79	85.5703	0.28	63.9	43.8	20.1	0.0	5.9	4.6	0.02	23.98	U
09.12.25	1.765	89.41	91.0957	89.14	89.9785	0.26	64.0	44.3	19.7	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
Итого	31.495	1561.57	1590.7930	1556.12	1570.3379	5.45	63.8	43.6	20.2	0.0	5.9	4.5	0.02	455.98	0.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр

09.12.25 24:00	302.193	18172.52	18212.58	18512.56	18407.09	4314.72
21.11.25 00:00	270.698	16610.95	16656.46	16921.76	16836.75	3858.74
Итого	31.495	1561.57	1556.12	1590.79	1570.34	455.98

Отчетный период \_\_\_\_\_ 456.00\_ час.


Период норм. работы \_\_\_\_\_ 455.98\_ час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.021\_ час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

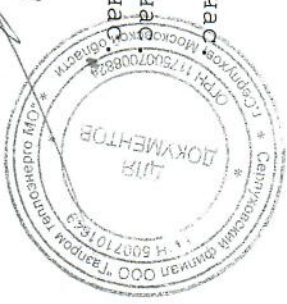

*Ф = 49,731 часа*