

Учр. единицидди № 000 Зирядиди ми худумхукукчи Номер дуги учура  
 Адрес: ул. Ворониллова д. 241 Телефон  
 Тип теплосчетчика КИ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373078  
 Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм  
 Гп : 10 л/мин

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.11.2024 по 11.12.2024 № 17.12.24

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибка	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
18.11.24	3.127	308.79	315.7305	313.77	319.1172	-4.98	70.6	60.5	10.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
19.11.24	3.123	305.70	312.5742	310.66	315.9297	-4.96	70.7	60.5	10.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
20.11.24	3.135	309.07	316.0391	314.02	319.3633	-4.95	70.7	60.6	10.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
21.11.24	3.159	323.24	330.5859	328.45	334.1914	-5.21	71.1	61.4	9.7	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
22.11.24	3.158	291.73	298.2930	296.45	301.3828	-4.71	70.6	59.9	10.8	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
23.11.24	3.196	289.97	296.6016	294.64	299.5977	-4.66	71.2	60.2	11.0	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
24.11.24	3.190	278.75	285.1172	283.28	288.0156	-4.54	71.3	59.9	11.4	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
25.11.24	3.220	271.56	277.7695	275.99	280.5039	-4.43	71.2	59.4	11.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
26.11.24	3.188	265.61	271.5547	269.85	274.1484	-4.24	70.4	58.5	11.9	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
27.11.24	3.253	268.00	274.0430	272.25	276.6094	-4.25	70.8	58.7	12.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
28.11.24	3.845	344.61	353.6758	350.04	356.9883	-5.43	76.7	65.6	11.1	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
29.11.24	3.331	298.54	305.7148	303.29	308.6953	-4.75	73.2	62.1	11.1	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
30.11.24	3.207	286.94	293.4609	291.57	296.4531	-4.63	71.1	60.0	11.1	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
01.12.24	3.186	286.52	293.0039	291.20	296.0547	-4.68	70.9	59.8	11.0	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
02.12.24	3.204	292.88	299.5039	297.65	302.6133	-4.77	70.8	59.9	10.9	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
03.12.24	3.182	295.03	301.7031	299.73	304.7461	-4.70	70.9	60.1	10.7	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
04.12.24	3.226	289.20	295.6758	293.87	298.6836	-4.67	70.5	59.4	11.1	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
05.12.24	3.252	270.49	276.5391	274.90	279.2578	-4.41	70.4	58.5	12.0	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
06.12.24	3.346	298.79	305.2930	303.50	308.3008	-4.71	69.4	58.3	11.1	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
07.12.24	3.329	324.34	331.2695	329.47	334.7188	-5.13	68.7	58.5	10.2	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
08.12.24	3.302	324.81	331.7109	329.94	335.1602	-5.13	68.4	58.3	10.1	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
09.12.24	3.307	340.00	347.2109	345.40	350.9375	-5.39	68.4	58.8	9.7	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
10.12.24	3.353	335.31	342.5156	340.62	346.1367	-5.31	69.0	59.0	9.9	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
11.12.24	3.320	325.46	332.4883	330.64	335.9922	-5.18	69.1	59.0	10.1	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
Итого	78.138	7225.33	7388.0742	7341.15	7463.5977	-115.82	70.7	59.9	10.7	0.0	9.0	5.3	0.52	575.48	0.52

Показания интеграторов КИ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.24	24:00	608.713	62084.56	63077.27	63478.72	64159.01	8264.84
18.11.24	00:00	530.576	54859.23	55736.11	56090.65	56695.41	7689.36
Итого		78.138	7225.33	7341.15	7388.07	7463.60	575.48



-20 883

Отчетный период \_\_\_\_\_ 576.00\_ час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 575.48\_ час.

*Борисовича, 291*

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.520\_ час. Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

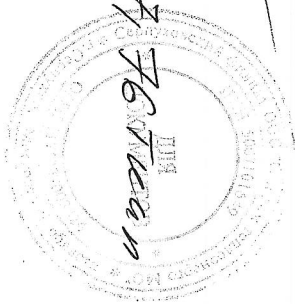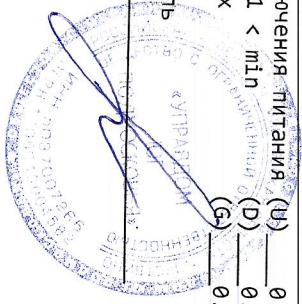

*ДМ 76 Киев*