

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмоскovie"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387089
Адрес дома:	пл Северная 7,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.12	1,82	411,53	408,97	2,56	0,00	417,48	414,13	3,35	56,0	51,67	4,33	11,87	6,75	24,0	
24.12	1,97	411,37	408,66	2,70	0,00	417,80	414,16	3,64	58,3	53,6	4,7	11,87	6,74	24,0	
25.12	2,06	411,48	408,71	2,77	0,00	418,19	414,46	3,73	59,68	54,77	4,9	11,88	6,74	24,0	
26.12	2,07	411,20	408,50	2,70	0,00	417,93	414,23	3,70	59,78	54,84	4,94	11,88	6,74	24,0	
27.12	2,10	411,26	408,60	2,66	0,00	418,13	414,43	3,70	60,28	55,27	5,01	11,87	6,74	24,0	
28.12	2,20	401,48	398,79	2,69	0,00	408,64	404,84	3,80	62,52	57,14	5,38	11,88	6,73	23,46	U
29.12	2,00	411,34	408,61	2,73	0,00	417,91	414,20	3,71	58,79	54,03	4,76	11,87	6,74	24,0	
30.12	1,76	411,82	409,09	2,73	0,00	417,56	414,04	3,52	54,77	50,59	4,18	11,87	6,73	24,0	
31.12	2,25	410,77	408,02	2,75	0,00	417,91	414,06	3,85	61,51	56,13	5,39	11,87	6,73	24,0	
01.01	3,05	407,84	405,06	2,79	0,00	417,65	413,13	4,52	73,4	66,02	7,38	11,87	6,74	24,0	
02.01	3,22	407,53	404,70	2,82	0,00	417,84	413,14	4,71	75,3	67,5	7,8	11,87	6,75	23,96	D
03.01	3,60	405,98	403,18	2,80	0,00	417,18	412,20	4,98	78,82	70,07	8,75	11,88	6,75	23,99	D
04.01	3,99	405,01	402,22	2,79	0,00	417,55	412,23	5,32	84,12	74,38	9,75	11,88	6,77	24,0	
05.01	4,08	406,30	403,53	2,76	0,00	419,13	413,76	5,37	85,06	75,14	9,92	11,87	6,77	24,0	
06.01	3,61	407,54	404,79	2,75	0,00	418,86	413,93	4,94	79,32	70,56	8,76	11,86	6,76	24,0	
07.01	3,96	406,76	404,07	2,70	0,00	419,16	413,97	5,19	83,35	73,72	9,63	11,85	6,75	24,0	
08.01	4,05	406,45	403,81	2,64	0,00	419,16	413,95	5,21	84,59	74,73	9,86	11,85	6,75	24,0	
09.01	3,10	408,83	406,27	2,56	0,00	418,53	414,21	4,32	72,76	65,28	7,49	11,86	6,75	24,0	
10.01	2,82	409,59	407,06	2,53	0,00	418,26	414,22	4,04	68,48	61,7	6,78	11,86	6,74	24,0	
11.01	2,74	409,64	407,11	2,54	0,00	418,19	414,17	4,01	67,74	61,14	6,6	11,88	6,75	24,0	
12.01	3,55	407,71	405,25	2,46	0,00	419,13	414,52	4,61	79,66	71,07	8,6	11,87	6,76	23,98	D
13.01	4,05	406,48	404,06	2,42	0,00	419,49	414,49	5,01	85,68	75,84	9,84	11,87	6,76	24,0	
14.01	3,38	407,23	404,77	2,46	0,00	418,00	413,53	4,48	77,02	68,82	8,2	11,87	6,77	24,0	
15.01	2,45	401,81	399,35	2,46	0,00	409,36	405,64	3,72	64,24	58,23	6,01	11,88	6,76	24,0	
16.01	2,32	399,41	396,99	2,43	0,00	406,52	402,94	3,58	62,37	56,66	5,71	11,87	6,75	24,0	
17.01	3,18	397,97	395,55	2,42	0,00	407,63	403,40	4,23	73,72	65,82	7,9	11,86	6,74	24,0	
18.01	2,99	402,81	400,38	2,43	0,00	412,12	408,02	4,11	71,67	64,33	7,33	11,87	6,75	24,0	
19.01	2,53	403,77	401,38	2,39	0,00	411,55	407,85	3,70	64,98	58,82	6,16	11,87	6,74	24,0	
20.01	2,81	408,78	406,37	2,42	0,00	417,66	413,72	3,94	69,45	62,68	6,77	11,87	6,73	24,0	
21.01	3,08	408,45	406,08	2,37	0,00	418,19	414,08	4,11	73,05	65,62	7,44	11,85	6,72	24,0	
Итого:	86,81	12218,15	12139,92	78,23	0,00	12492,72	0,00	127,10	70,19	63,18	7,00	11,87	6,75	719,39	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
22.12.2023	24:00	427,41	80915,14	80376,95	6849,32
31.12.2023	24:00	445,65	84607,39	84044,90	7064,78
01.01.2024	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.2024	24:00	68,57	8525,90	8471,97	503,93
ИТОГО:		86,81	12218,15	12139,92	719,39

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<mi	-	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.
720,00	=	719,39	+	0,54	+	0,0	+	0,07	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q =

86,884 Гкал


Представитель

абонента

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации

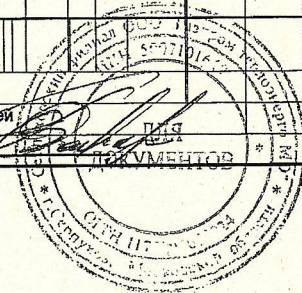

Q = 86,883 Гкал