

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Российская д. 42
 Теплосчетчик МКТС: № 011293-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

| Дата | Тепл.эн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °С | | | Давл., ати | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 19.10.24 | 1.655 | 261.63 | 259.63 | 1.98 | 46.5 | 40.2 | 6.3 | 4.3 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.10.24 | 1.392 | 262.63 | 260.75 | 1.88 | 43.3 | 38.0 | 5.3 | 4.3 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.10.24 | 1.393 | 265.50 | 263.88 | 1.63 | 43.1 | 37.9 | 5.3 | 4.3 | 4.0 | 23.96 | 0.04 | Эл |
| 22.10.24 | 1.192 | 248.69 | 247.38 | 1.36 | 42.0 | 37.1 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 22.58 | 1.42 | Эл |
| 23.10.24 | 1.276 | 267.44 | 266.25 | 1.20 | 41.6 | 36.8 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.10.24 | 1.124 | 273.88 | 272.75 | 1.10 | 38.8 | 34.7 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.10.24 | 1.571 | 240.31 | 240.25 | 0.05 | 46.6 | 40.1 | 6.5 | 3.7 | 3.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.10.24 | 1.651 | 284.31 | 283.63 | 0.67 | 46.3 | 40.5 | 5.8 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.10.24 | 1.419 | 285.88 | 285.31 | 0.64 | 43.1 | 38.2 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.10.24 | 1.384 | 285.94 | 285.19 | 0.74 | 42.8 | 38.0 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.10.24 | 1.669 | 285.00 | 284.25 | 0.76 | 45.8 | 39.9 | 5.9 | 4.3 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.10.24 | 1.730 | 285.75 | 284.81 | 0.91 | 47.1 | 41.1 | 6.1 | 4.3 | 4.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 31.10.24 | 1.964 | 276.19 | 275.50 | 0.69 | 49.7 | 42.6 | 7.1 | 4.3 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.11.24 | 1.477 | 272.69 | 272.00 | 0.68 | 44.2 | 38.7 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.11.24 | 2.352 | 272.56 | 271.75 | 0.79 | 54.0 | 45.4 | 8.6 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.11.24 | 2.334 | 272.50 | 271.69 | 0.80 | 54.3 | 45.8 | 8.6 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.11.24 | 2.458 | 273.25 | 272.63 | 0.66 | 55.5 | 46.5 | 9.0 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.11.24 | 2.517 | 272.63 | 271.75 | 0.90 | 56.1 | 46.8 | 9.2 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.11.24 | 2.227 | 271.94 | 270.75 | 1.13 | 53.2 | 45.0 | 8.2 | 4.3 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.11.24 | 1.677 | 272.25 | 271.13 | 1.13 | 46.1 | 40.0 | 6.2 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.11.24 | 1.812 | 272.25 | 271.00 | 1.23 | 47.7 | 41.0 | 6.7 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.11.24 | 1.813 | 272.19 | 270.81 | 1.44 | 48.0 | 41.3 | 6.7 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.11.24 | 1.929 | 272.75 | 271.19 | 1.55 | 49.1 | 42.0 | 7.1 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.11.24 | 2.126 | 255.19 | 253.44 | 1.72 | 53.6 | 45.3 | 8.3 | 4.2 | 4.0 | 22.54 | 1.46 | Эл |
| 12.11.24 | 2.334 | 273.00 | 271.38 | 1.64 | 54.1 | 45.6 | 8.6 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.11.24 | 2.220 | 272.88 | 271.94 | 0.93 | 52.9 | 44.8 | 8.2 | 4.2 | 4.0 | 23.78 | 0.22 | Эл |
| 14.11.24 | 2.334 | 270.94 | 269.94 | 0.96 | 54.1 | 45.5 | 8.6 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 15.11.24 | 2.279 | 262.50 | 261.25 | 1.30 | 54.3 | 45.7 | 8.7 | 4.2 | 4.0 | 23.41 | 0.59 | Эл |
| 16.11.24 | 1.940 | 268.94 | 267.50 | 1.41 | 49.8 | 42.5 | 7.2 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 17.11.24 | 1.754 | 269.38 | 268.38 | 1.02 | 47.3 | 40.8 | 6.5 | 4.2 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 55.004 | 8120.94 | 8088.06 | 32.90 | 48.4 | 41.6 | 6.8 | 4.2 | 4.0 | 716.26 | 3.74 | Эл |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Гкал, ч |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 17.11.24 24:00 | 4528.521 | 554638.94 | 554813.06 | 74955.53 |
| 18.10.24 24:00 | 4473.516 | 546518.00 | 546725.00 | 74239.27 |
| Итого: | 55.004 | 8120.94 | 8088.06 | 716.26 |



Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 716.26 ч
 Суммарное время отказа: 3.74 ч = 3.74 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min.(ДГ) Gv>max.(ДГ) dt<min.(Dt)

Q = 55,291 Гкал

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

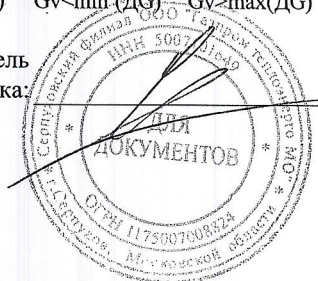

-1, 2/1